


Widok od zewnątrz

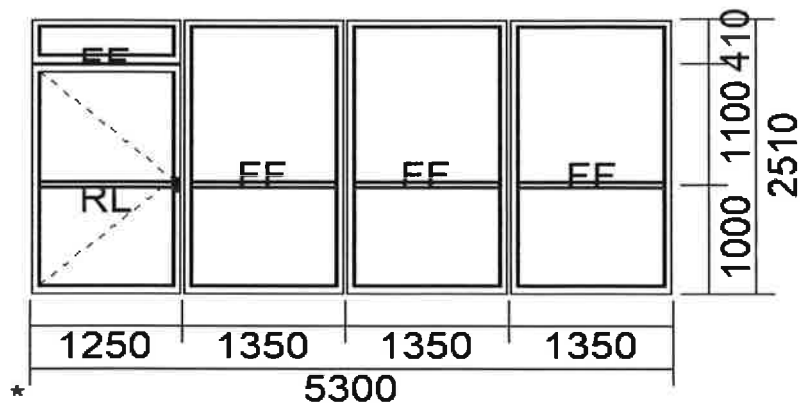

UWAGA!

W wycenie należy ująć również wykonanie instalacji wentylacji pomieszczenia wydzielonego ścianką szklaną.

Instalacja wentylacji w długości 2000 mm, składa się z:

1. sztucera o długości 500 mm – 3 szt.,
2. trójnika – 1 szt.,
3. kolana 90 – 1 szt.,
4. przepustnicy – 1 szt.,
5. nawiewników – 2 szt.

Średnica przewodów z blachy ocynkowanej fi 200 mm.

Przewody należy zaizolować izolacją systemową.